

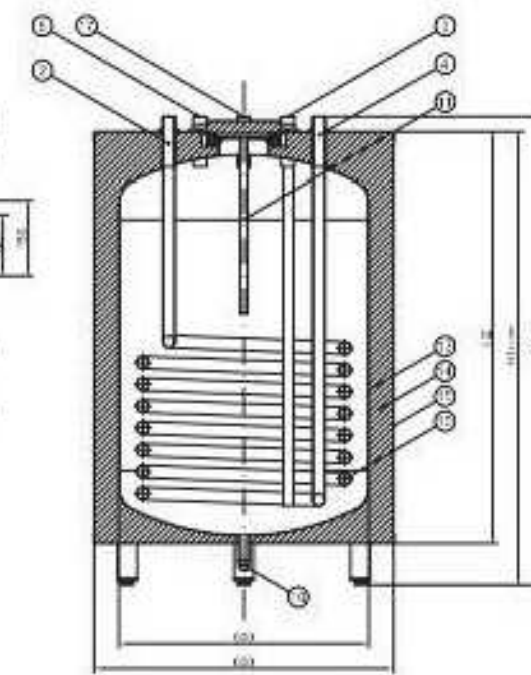
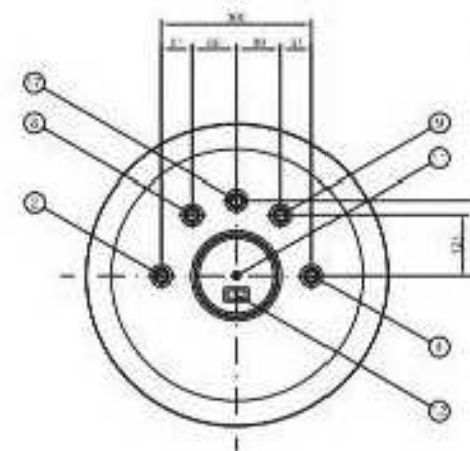


- 1 Zasilanie c.o. Ø22 wew.
- 2 Zasilanie węzownicy podgrzewacza 3/4"
- 3 Zasilanie gazem Ø18 wew.
- 4 Powrót z zasilania węzownicy podgrz. Ø18 wew.
- 5 Powrót z c.o. Ø22 wew.
- 6 Odprowadzenie kondensatu Ø32
- 7 Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzenia powietrza Ø 60/100 mm
- 8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"
- 9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"
- 10 Spust wody 1/2"
- 11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła
- 12 Termometr
- 13 Płaszcz wymiennika Dn500
- 14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500
- 15 Obudowa wymiennika Dn600
- 16 Rura Dn20 L=10200 mm - węzownica
- 17 Cyrkulacja 3/4"

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR...SN

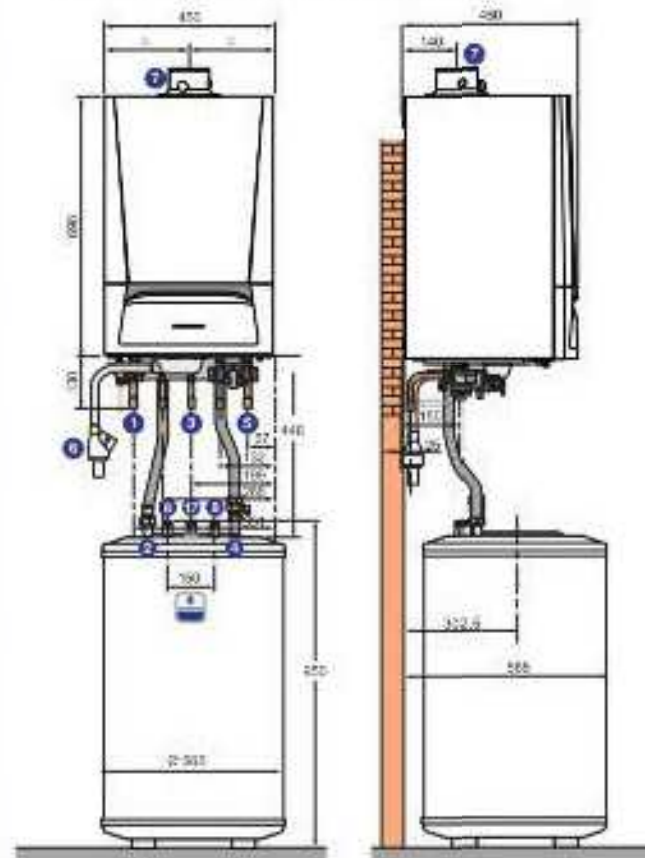


ZASILANIE ZASOBNIKA CWU 150 L

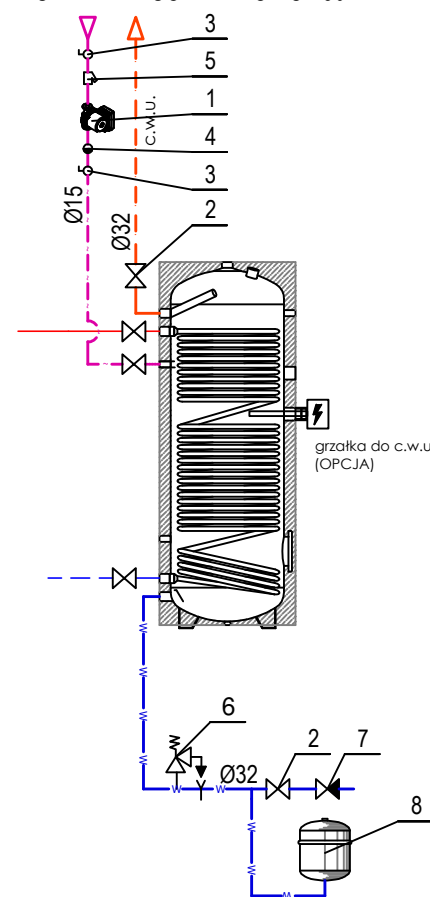

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	2	3
1	POMPA CYRKULACYJNA; 230V;3-9W	1
2	Zawór kulowy gwintowany Dn=32 mm; PN 1,0 MPa	2
3	Zawór kulowy gwintowany Dn=15 mm; PN 1,0 MPa	2
4	Zawór zwrotny Dn=15 mm; PN 1,0 MPa FIG 601	1
5	Filtr siatkowy gwintowany DN 15	1
6	Zawór bezpieczeństwa 1/2"; do=12, ciśnienie otwarcia 6bar FIG. 2115	1
7	Zawór antyskażeniowy klasy EA dn 20	1
8	Naczynie wzbiorcze przeponowe stojące typ DD 25, o poj. całkow. 25 l, na ciśn. 10 bar; przepływowe z trójnikiem 3/4"	1

NAZWA OBIEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ	
INWESTOR	GMINA PAWLÓW, PAWLÓW 56, 27-225 PAWLÓW	
ADRES OBIEKTU	dz. nr ew. 181/3, 182, 183/2, Jed. ewid. 261104_2 PAWLÓW, Obr. 0002 STARY BOSTÓW	
PRZEDMIOT	SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWYCH	rys. CO5
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE tel. 501521298 Mgr inż. Monika Perchel Krajków 25A, 27-225 Pawłów	SKALA -
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PAWEŁ ŚMIECH, upr. nr ewid. KL-56/2002	02.2023
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. IWONA ZALIŃSKA, upr. nr ewid. SWK/0057/POOS/07	02.2023

ZASILANIE ZASOBNIKA CWU 100 L

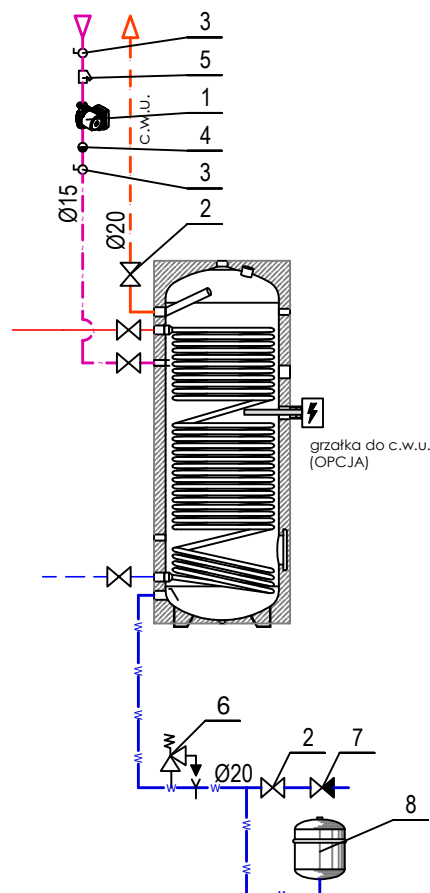

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	2	3
1	POMPA CYRKULACYJNA; 230V;3-9W	2
2	Zawór kulowy gwintowany Dn=20 mm; PN 1,0 MPa	4
3	Zawór kulowy gwintowany Dn=15 mm; PN 1,0 MPa	4
4	Zawór zwrotny Dn=15 mm; PN 1,0 MPa FIG 601	2
5	Filtr siatkowy gwintowany DN 15	2
6	Zawór bezpieczeństwa 1/2"; do=12, ciśnienie otwarcia 6bar FIG. 2115	2
7	Zawór antyskażeniowy klasy EA dn 20	2
8	Naczynie wzbiorcze przeponowe stojące typ DD 25, o poj. całkow. 25 l, na ciśn. 10 bar; przepływowe z trójnikiem 3/4"	2

ZESTAWY KOTŁÓW Z ZASOBNIKAMI:

1. KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY O MOCY ZNAMIONOWEJ 3,4-15,8 kW Z ZASOBNIKIEM 100 L - 2 KPL.
2. KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY O MOCY ZNAMIONOWEJ 7,0-25,9 kW Z ZASOBNIKIEM 150 L - 1 KPL.

KOCIOŁ GAZOWY O MOCY 35 kW WYPOSAŻYĆ W GRUPĘ BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z NACZYNIEM WZBIORCZYM O POJEMNOŚCI ZNAMIONOWEJ 35L
NA INSTALACJI WODY CYRKULACYJNEJ ZAMONTOWAĆ POMPY CYRKULACYJNE Z ZEGAREM UMOŻLIWIAJĄCYM NASTAWĘ CZASU PRACY